

**UAB "Birštono šiluma" tiekiamo ir gražinamo šilumnešio parametrų grafikas
2024-2025 metų šildymo sezonui**




SUDERINTA:
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė



TVIRTINU:
UAB "Birštono šiluma"
Direktorius
Vytautas Pajarskis

Lauko oro temperatūra	T1	T2
10	65	40
9	65	40
8	65	40
7	65	40
6	65	40
5	65	40
4	65	40
3	65	40
2	65	40
1	65	40
0	66	40
-1	66	40
-2	66	40
-3	66,5	40,5
-4	66,9	40,5
-5	67,2	40,8
-6	67,8	41,2
-7	68,2	41,6
-8	68,6	42,2
-9	68,9	42,9
-10	70,6	43,6
-11	71,9	44,7
-12	72,2	45,3
-13	73,5	46,6
-14	74,8	47,2
-15	76	48
-16	77,3	49,2
-17	78,6	49,9
-18	79,9	50,2
-19	81,2	50,6
-20	82,5	50,9
-21	82,5	50,9
-22	82,5	50,9
-23	82,5	50,9
-24	82,5	50,9
-25	82,5	50,9

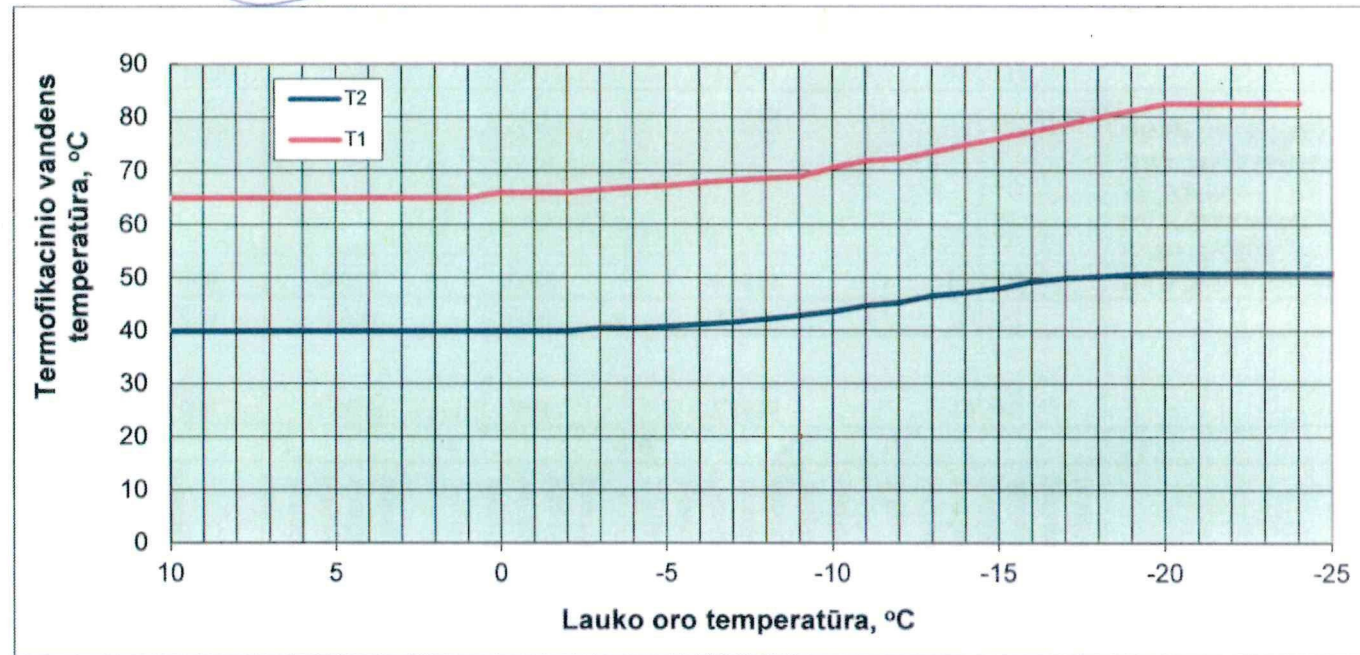

Vartotojams tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai nuo grafiko leistini ± 5 °C

Direktoriaus pavaduotojas

Raimundas Sabonis



Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas

Gintautas Žilys
2024.09.25

