


**UAB "Birštono šiluma" tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikas
2025-2026 metų šildymo sezonui**

SUDERINTA:
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė

TVIRTINU:
UAB "Birštono šiluma"
Direktorius
Vytautas Pajarskis

Lauko oro temperatūra	T1	T2
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	66	43
4	67	43
3	68	43
2	69	43
1	70	43
0	70	44
-1	71	44
-2	72	44
-3	72	45
-4	73	45
-5	73	45
-6	74	46
-7	74	46
-8	75	46
-9	75	46
-10	76	47
-11	76	47
-12	77	47
-13	78	47
-14	79	47
-15	80	47
-16	80	47
-17	80	47
-18	81	47
-19	81	47
-20	82	48
-21	82	48
-22	83	48
-23	83	48
-24	84	48
-25	85	48

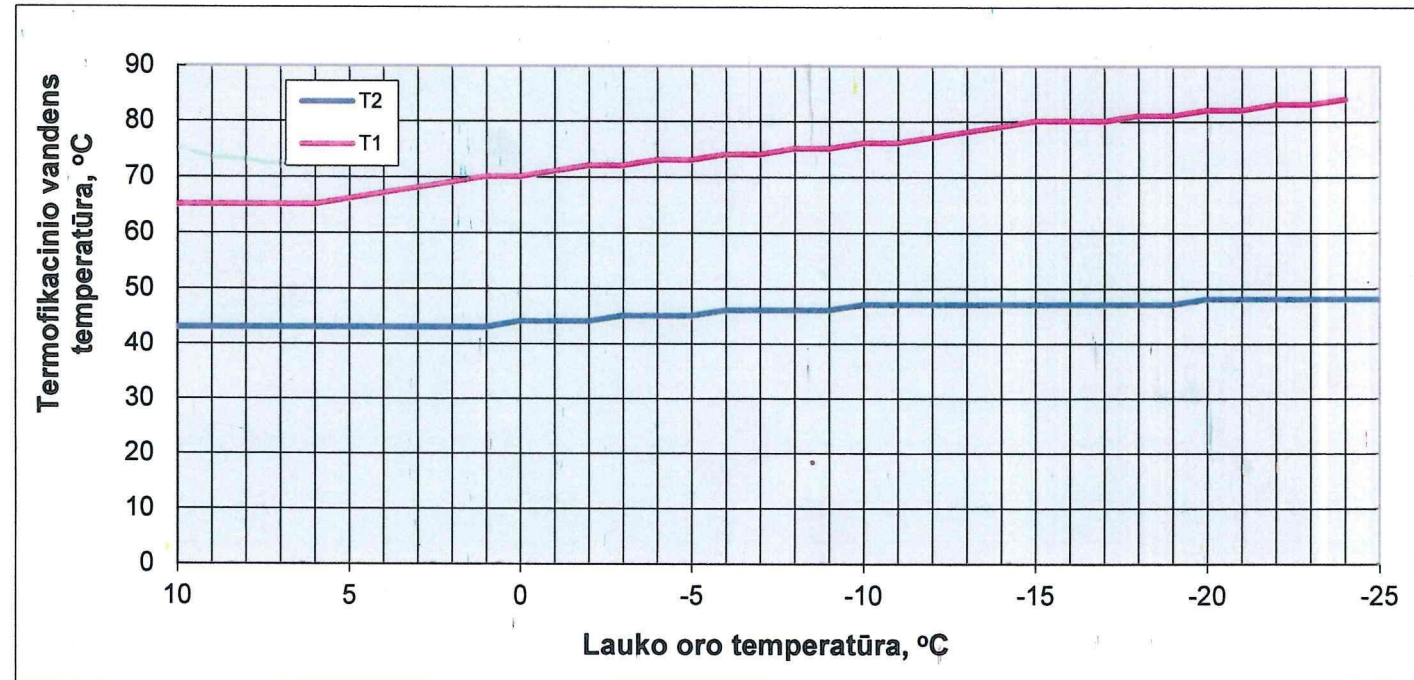

Vartotojams tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai nuo grafiko leistini ± 5 °C

Direktoriaus pavaduotojas

Raimundas Sabonis